


T1.3

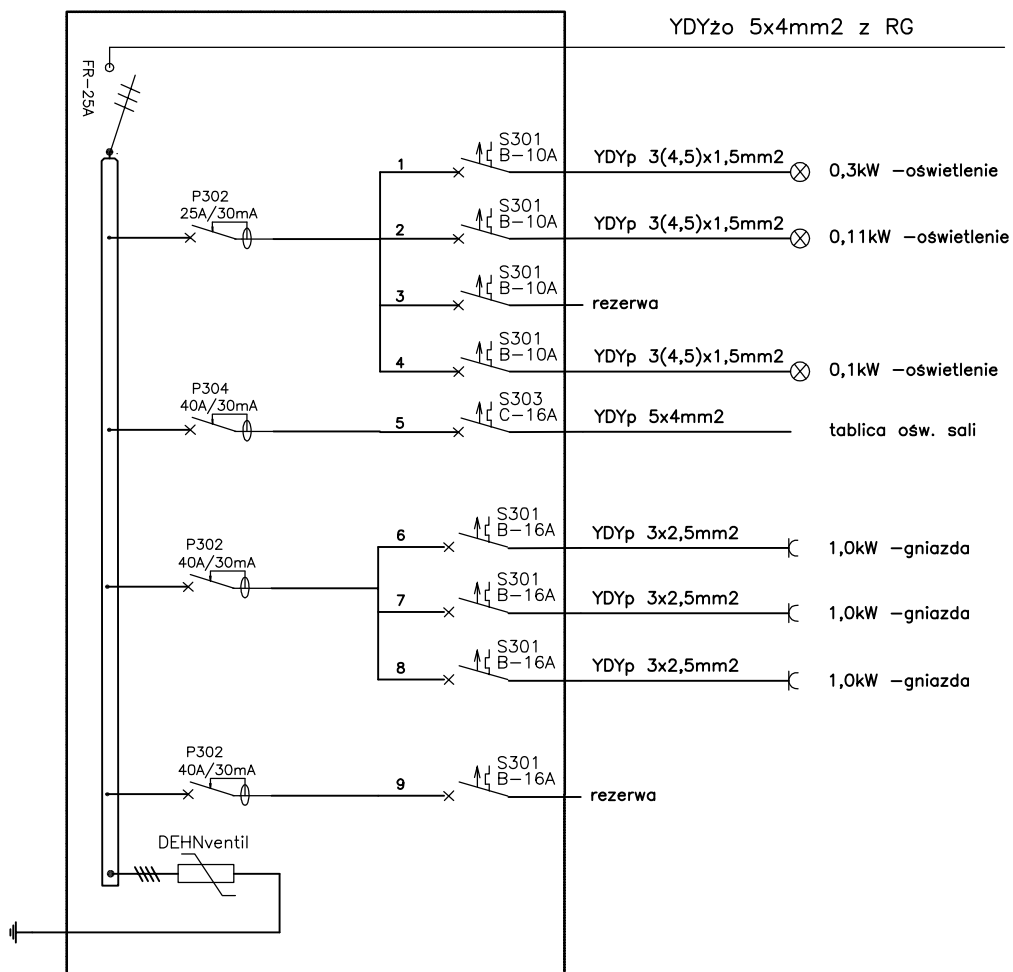

OCHRONA OD PORAŻEŃ

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S

	<p>PROJMONT DANIEL DZIEDZIC TEL.720-194-203 Tokarnia 81, 26-060 Chęciny, projmont@op.pl,</p>		
<p>DATA: 09.2016</p>	<p>OBIEKT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNOWIE</p>		
<p>FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY</p>	<p>LOKALIZACJA: KUNÓW UL. SZKOLNA 1, DZIAŁKA NR EWID. 1270/3 (OBRĘB 1) INWESTOR: GMINA KUNÓW</p>		
<p>BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE</p>	<p>PROJEKTOWAŁ: mgr inż.Daniel Dziedzic OPRACOWAŁA: mgr inż.Ewa Piotrowicz</p>	<p>NR. UPR.: SWK/0102/PWOE/13 NR. UPR.:</p>	<p>PODPIS: PODPIS:</p>
<p>NR. RYS.: E-12</p>	<p>TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT T1.3</p>		
		<p>SKALA:</p>	