


Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.01	KL. SCHODOWA	3.80m2
0.02	KOMUNIKACJA	25.20m2
0.03	POM. POMOCNICZE	7.80m2
0.04	POM. KONSERWATORA	34.30m2
0.05	PIWNICA	11.20m2
0.06	PIWNICA	1.30m2
0.07	PIWNICA	2.50m2
0.08	PIWNICA	1.70m2
0.09	PIWNICA	1.70m2
0.10	KOMUNIKACJA	84.70m2
0.11	KOTŁOWNIA	64.90m2
0.12	KOTŁOWNIA	6.20m2
0.13	KOMUNIKACJA	5.20m2
0.14	POM. POMOCNICZE	5.40m2
0.15	POM. POMOCNICZE	1.70m2
0.16	POM. POMOCNICZE	1.70m2
0.17	PIWNICA	17.40m2
0.18	PIWNICA	4.80m2
0.19	PIWNICA	2.60m2
0.20	PIWNICA	2.40m2
0.21	PIWNICA	5.30m2

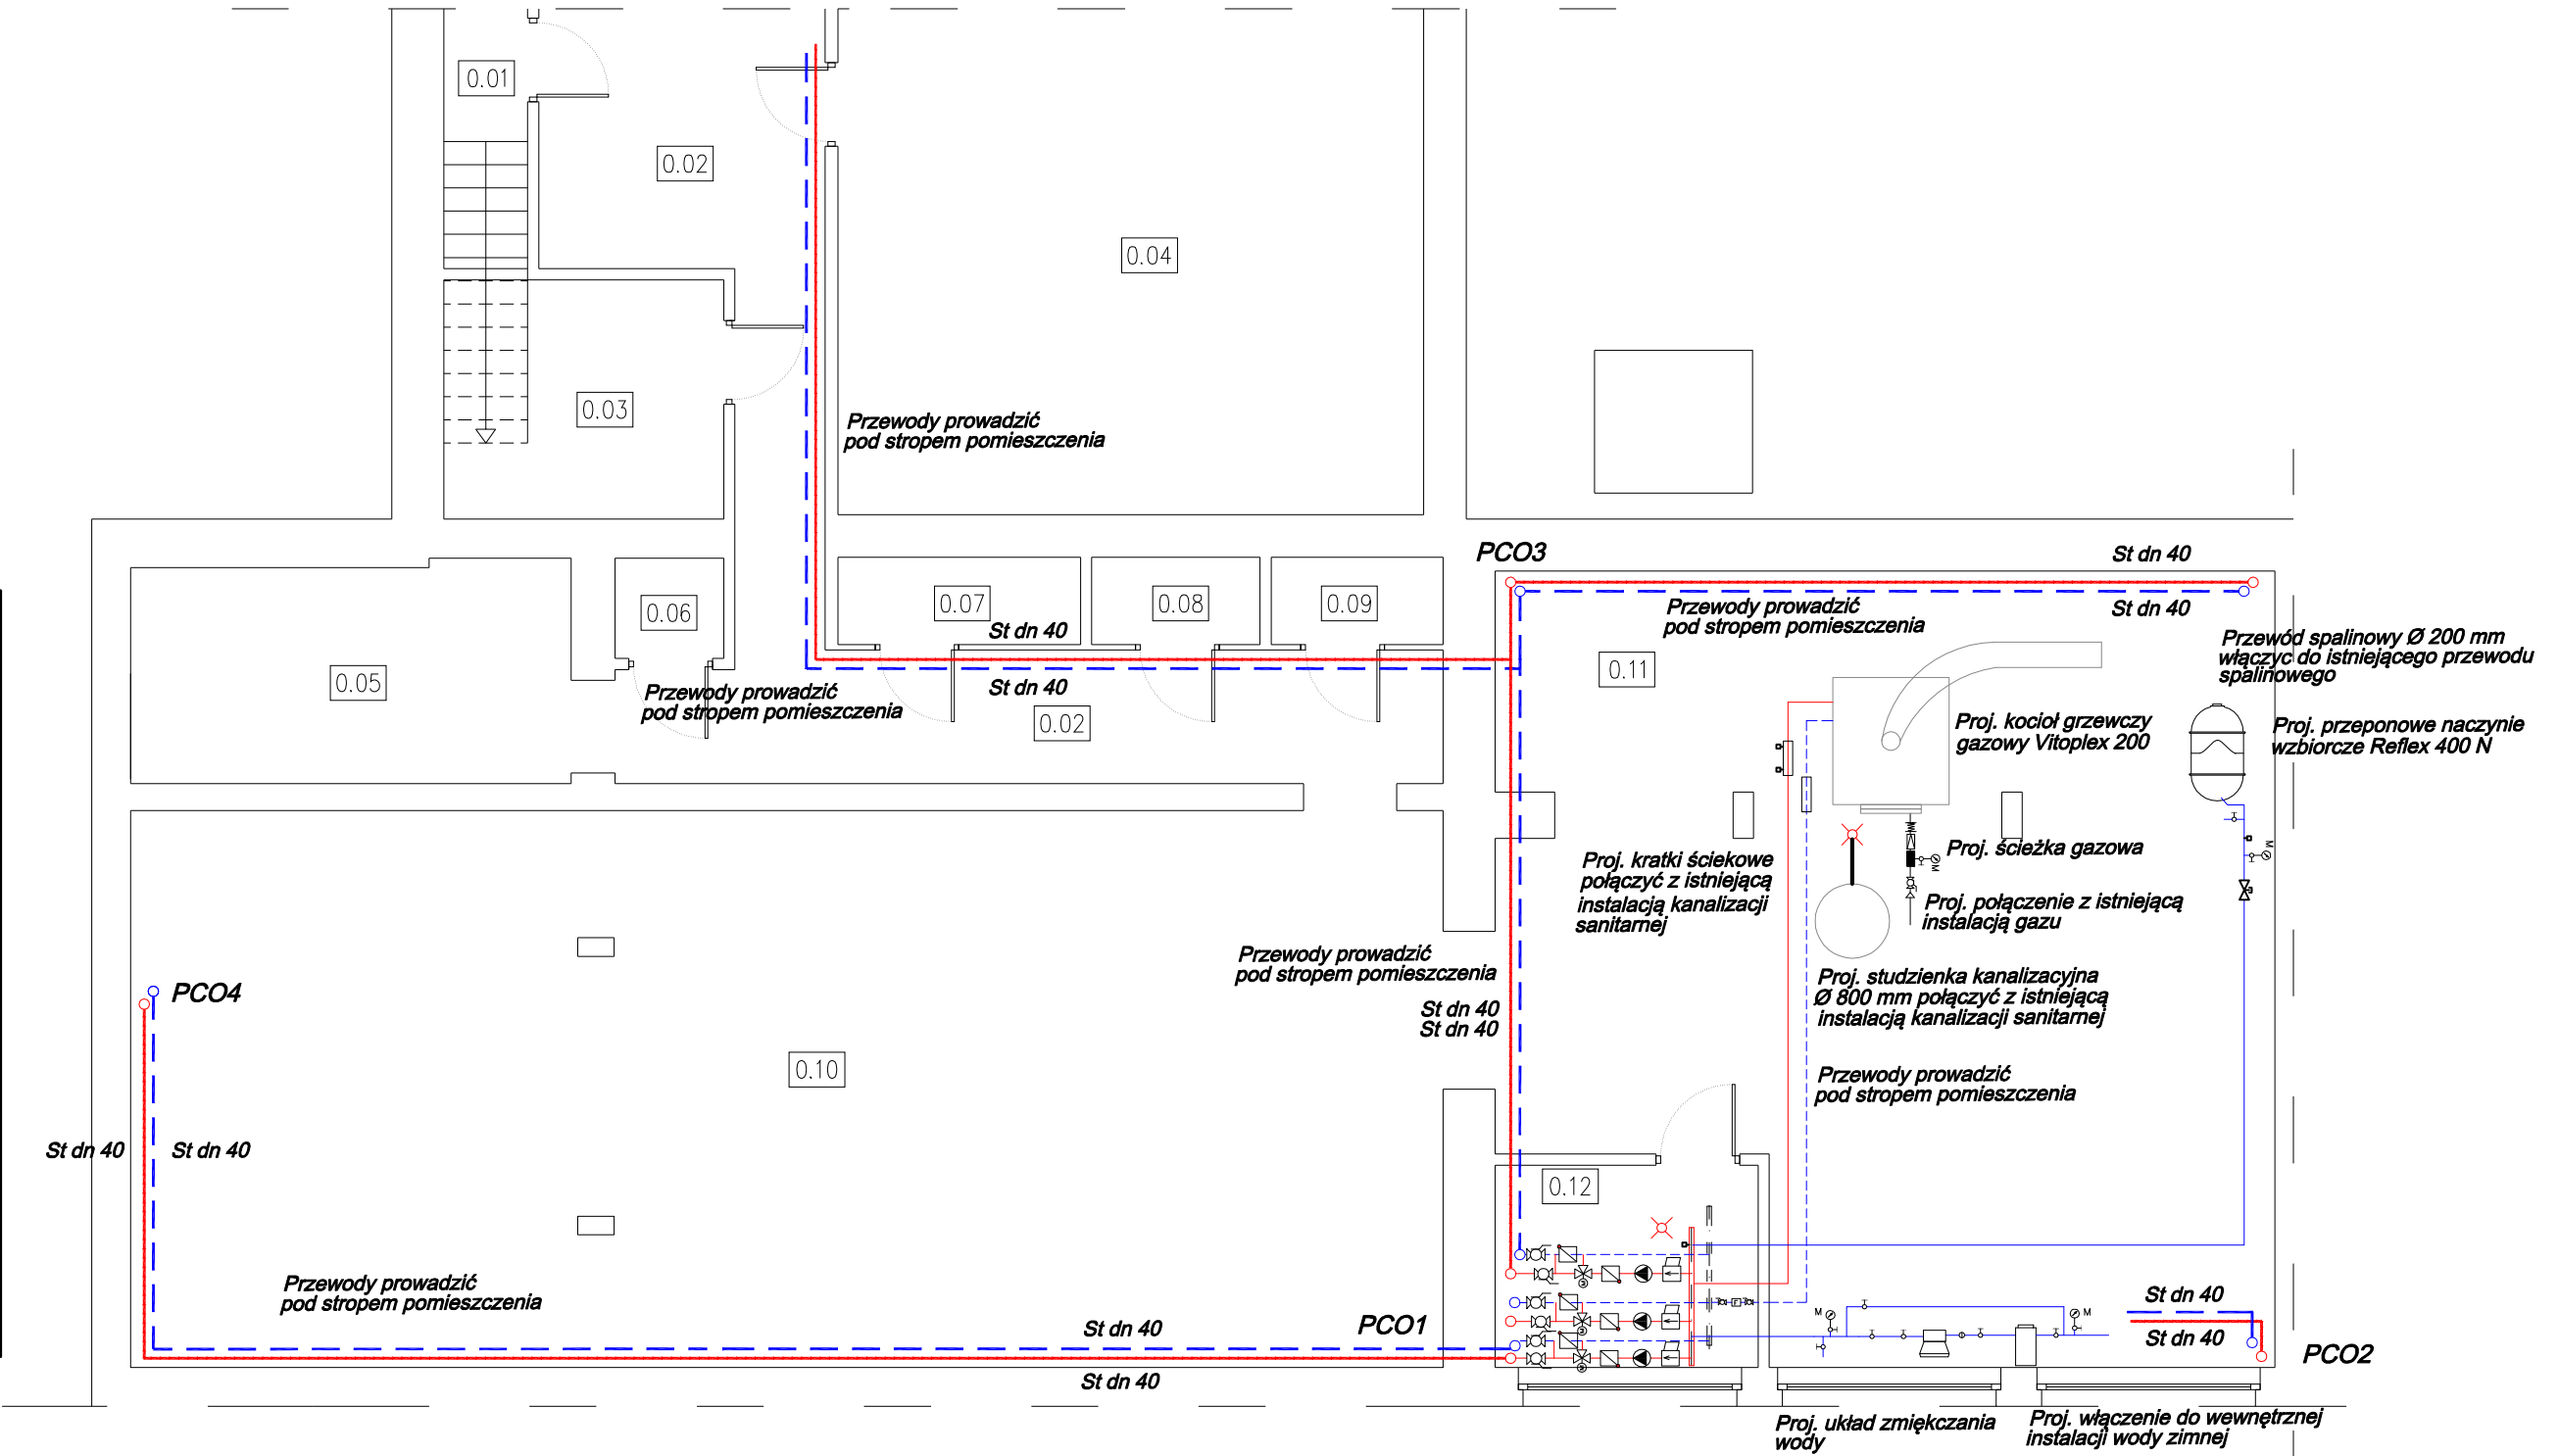

Inwestor	GMINA KUNÓW ULICA WARSZAWSKA 45B 27-415 KUNÓW		
Nazwa Inwestycji	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie		
Nazwa Rysunku	Rzut piwnic - Kotłownia	Skala	Nr rysunku S4
Adres Inwestycji	Dz. nr 1270/3 (obręb 1)		
Faza Projektu	Projekt Wykonawczy		
Branża	Sanitarna	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Dusak-Wąsik	PDK/0130/PWOS/09	
Sprawdzający			
Data	Opis: sierpień 2016		