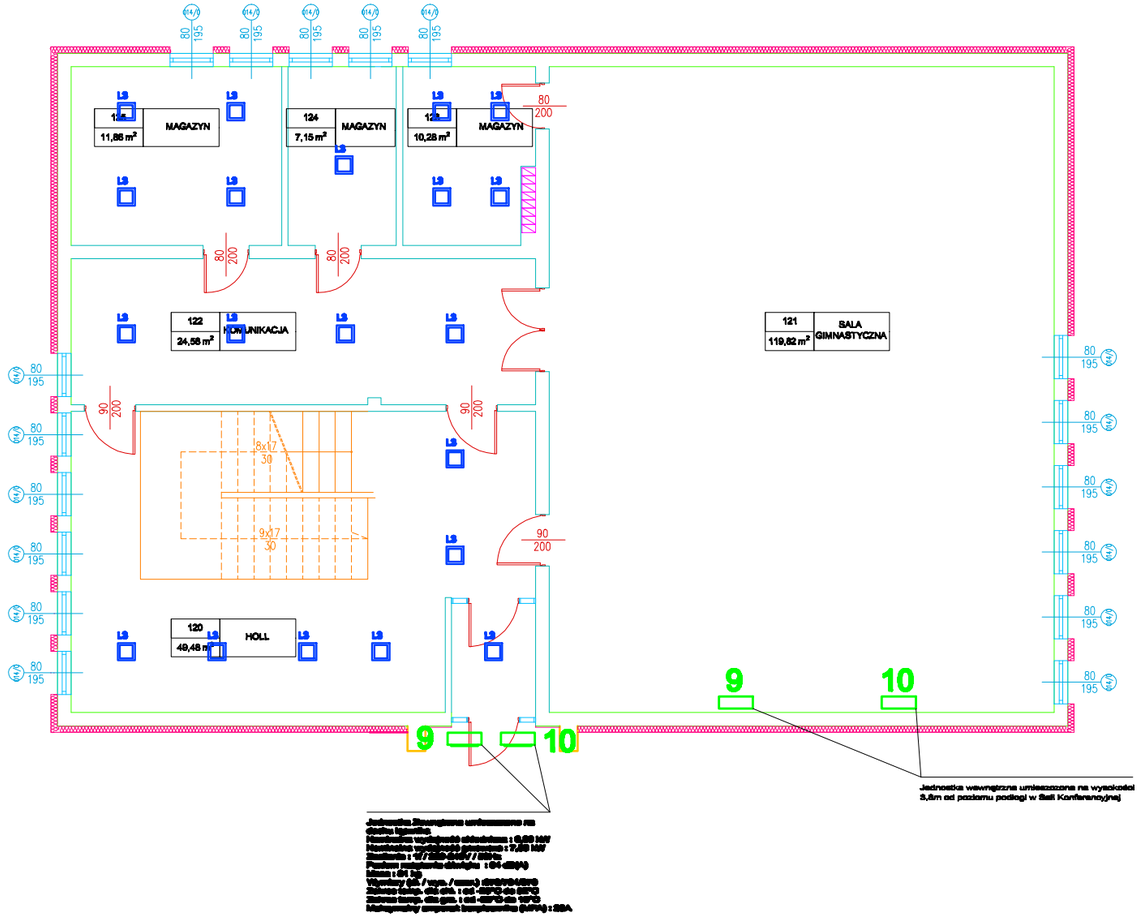

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm/40W IP65/IP20 36W
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm/40W IP44
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm/40W IP44 AWH/RTH-CR
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 40W IP44 AWH/h WD
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 40W IP65
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 18W IP65
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 18W IP65
	Oprawa oświetlenia kierunkowego IP65 sufitowa
	Oprawa oświetlenia kierunkowego IP40 ścienna

kanal instalacyjny 60x40

3 jednostka wewnętrzna klimatyzatora

3 jednostka zewnętrzna klimatyzatora

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SANEKO" SANEKO		Numer rysunku E - 2.1	Skala 1 : 100

Opis rysunku i adres obiektu

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kunów

Adres budynku: ul.Warszawska 45BA, 27-415 Kunów , Działka nr ewid. 1897/11
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
ul.Warszawska 45BA, 27-415 Kunów

Rzut piętra I budynku B - Modernizacja oświetlenia

Projektował:	mgr inż. Andrzej Kukawski	Data Wrzesień 2020	Podpis:
Asystent projektanta:		Data Wrzesień 2020	Podpis: